



Transfer and copying of this drawing, using and communication of content only upon approval by us. Offences obligate to compensation. All rights reserved.


Weitergabe und Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhaltes nur mit unserer Zustimmung. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.

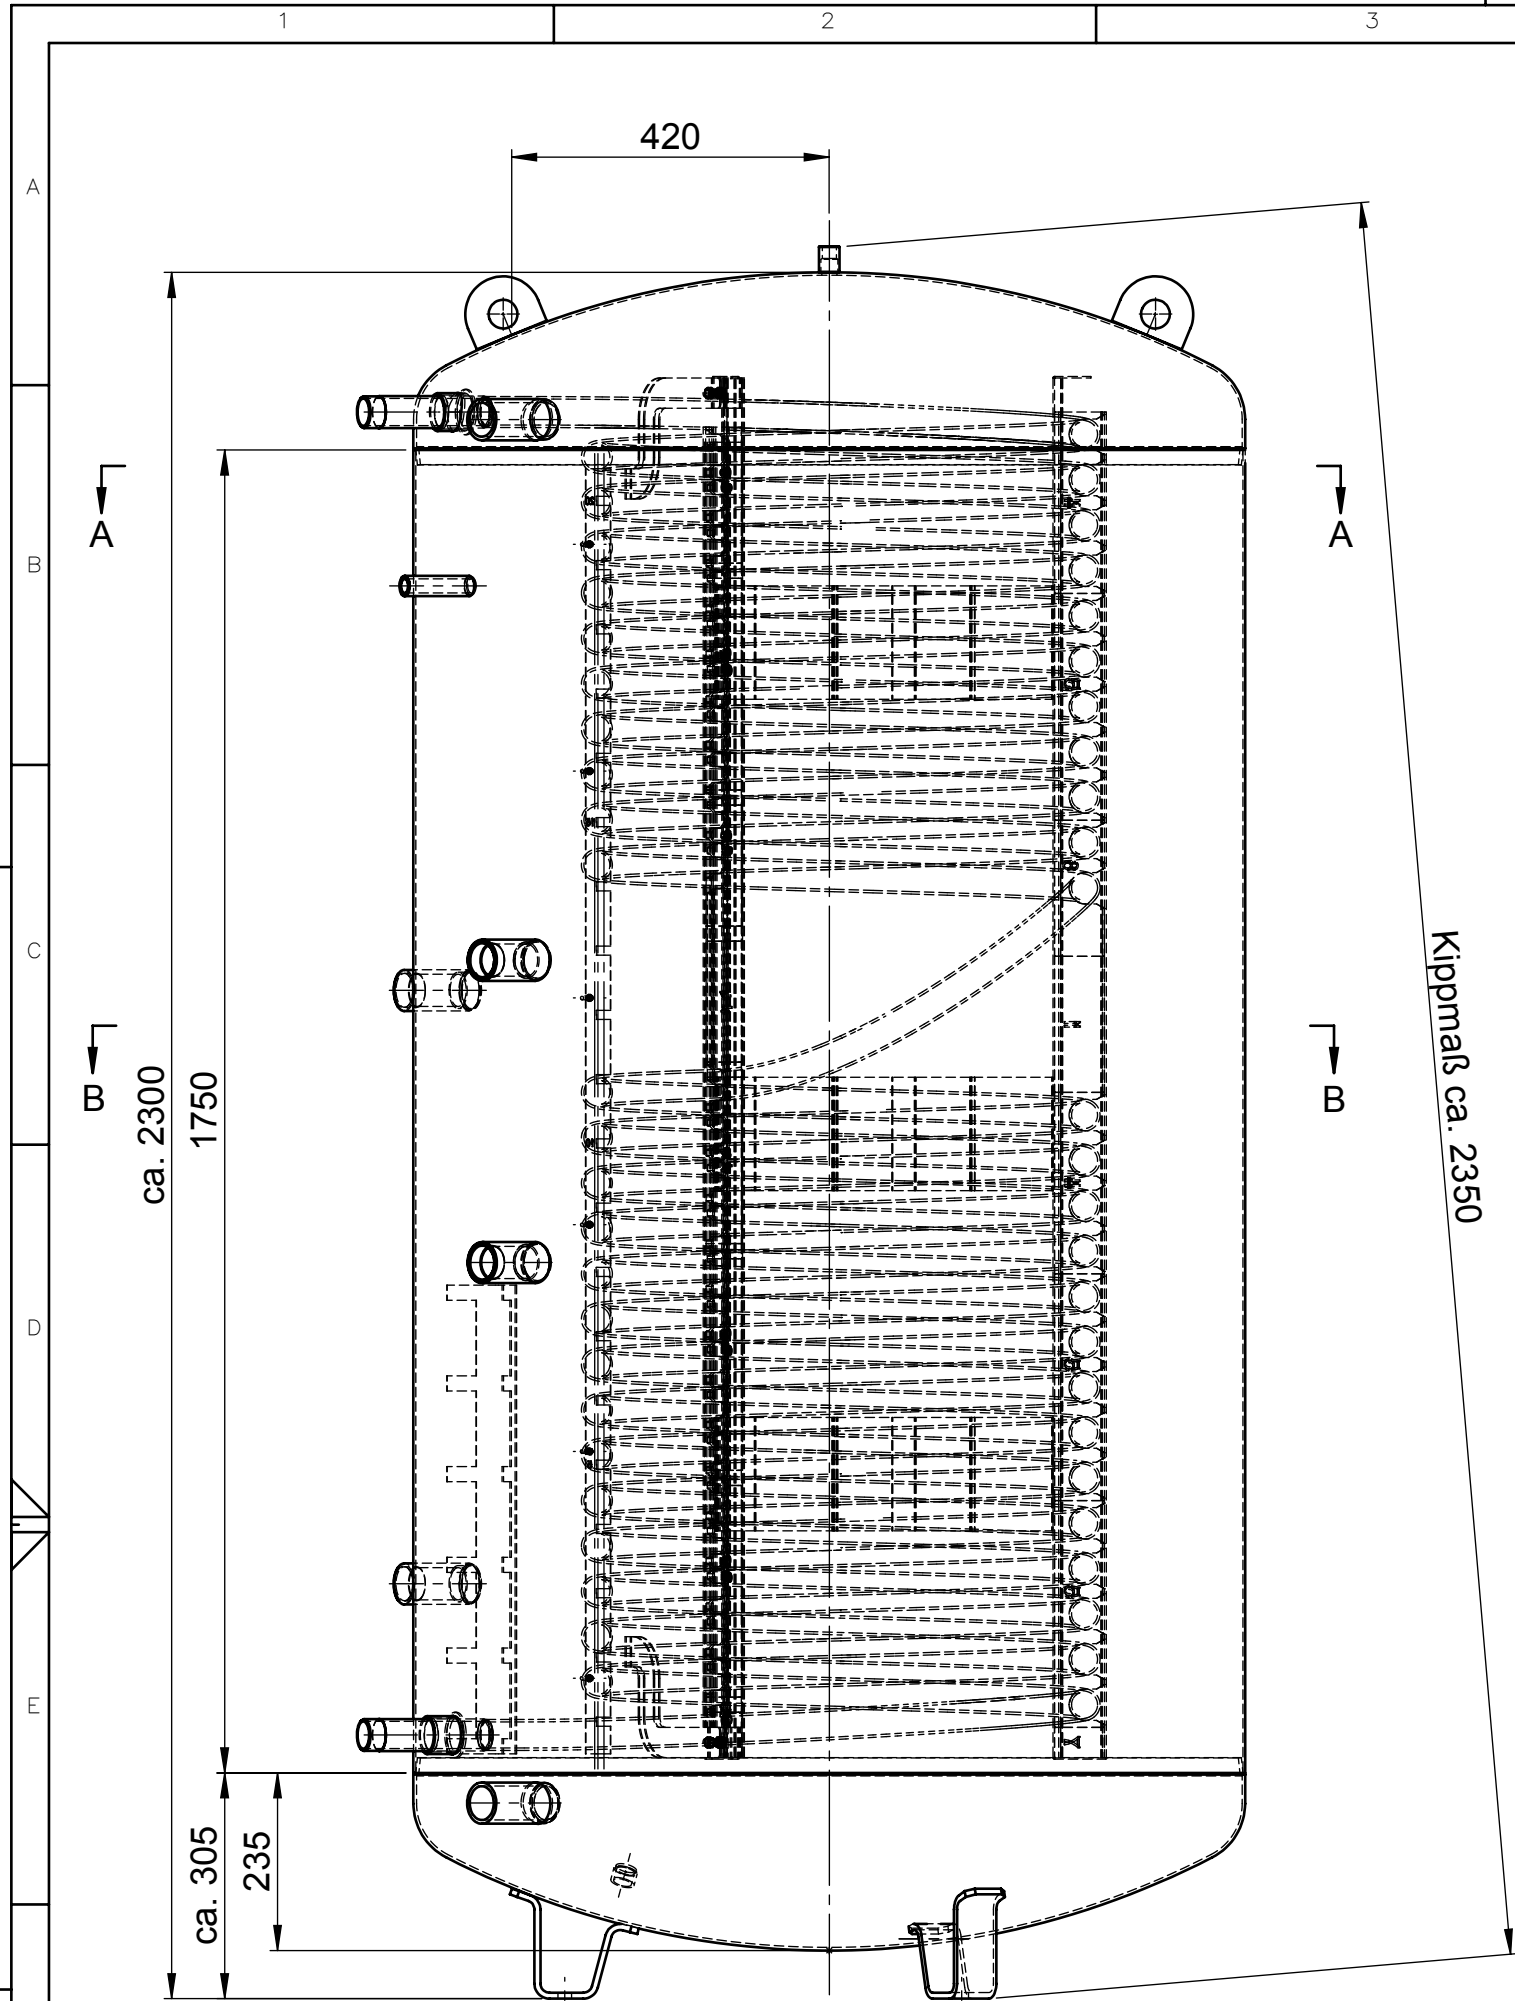



Einzelheit: Verschweißung -
Entleerung / Pos. 5

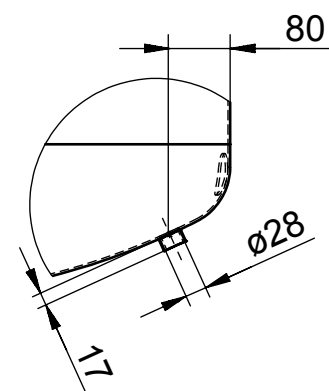

A
M 1:5




Leitblech

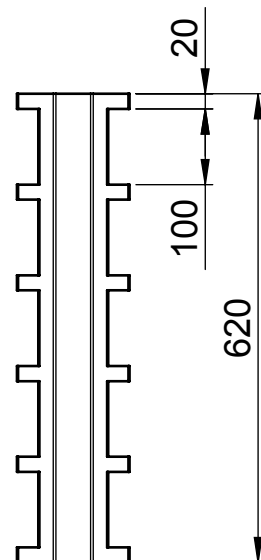

Kippmaß ca. 2350


Darstellung ohne Wellrohr - WT

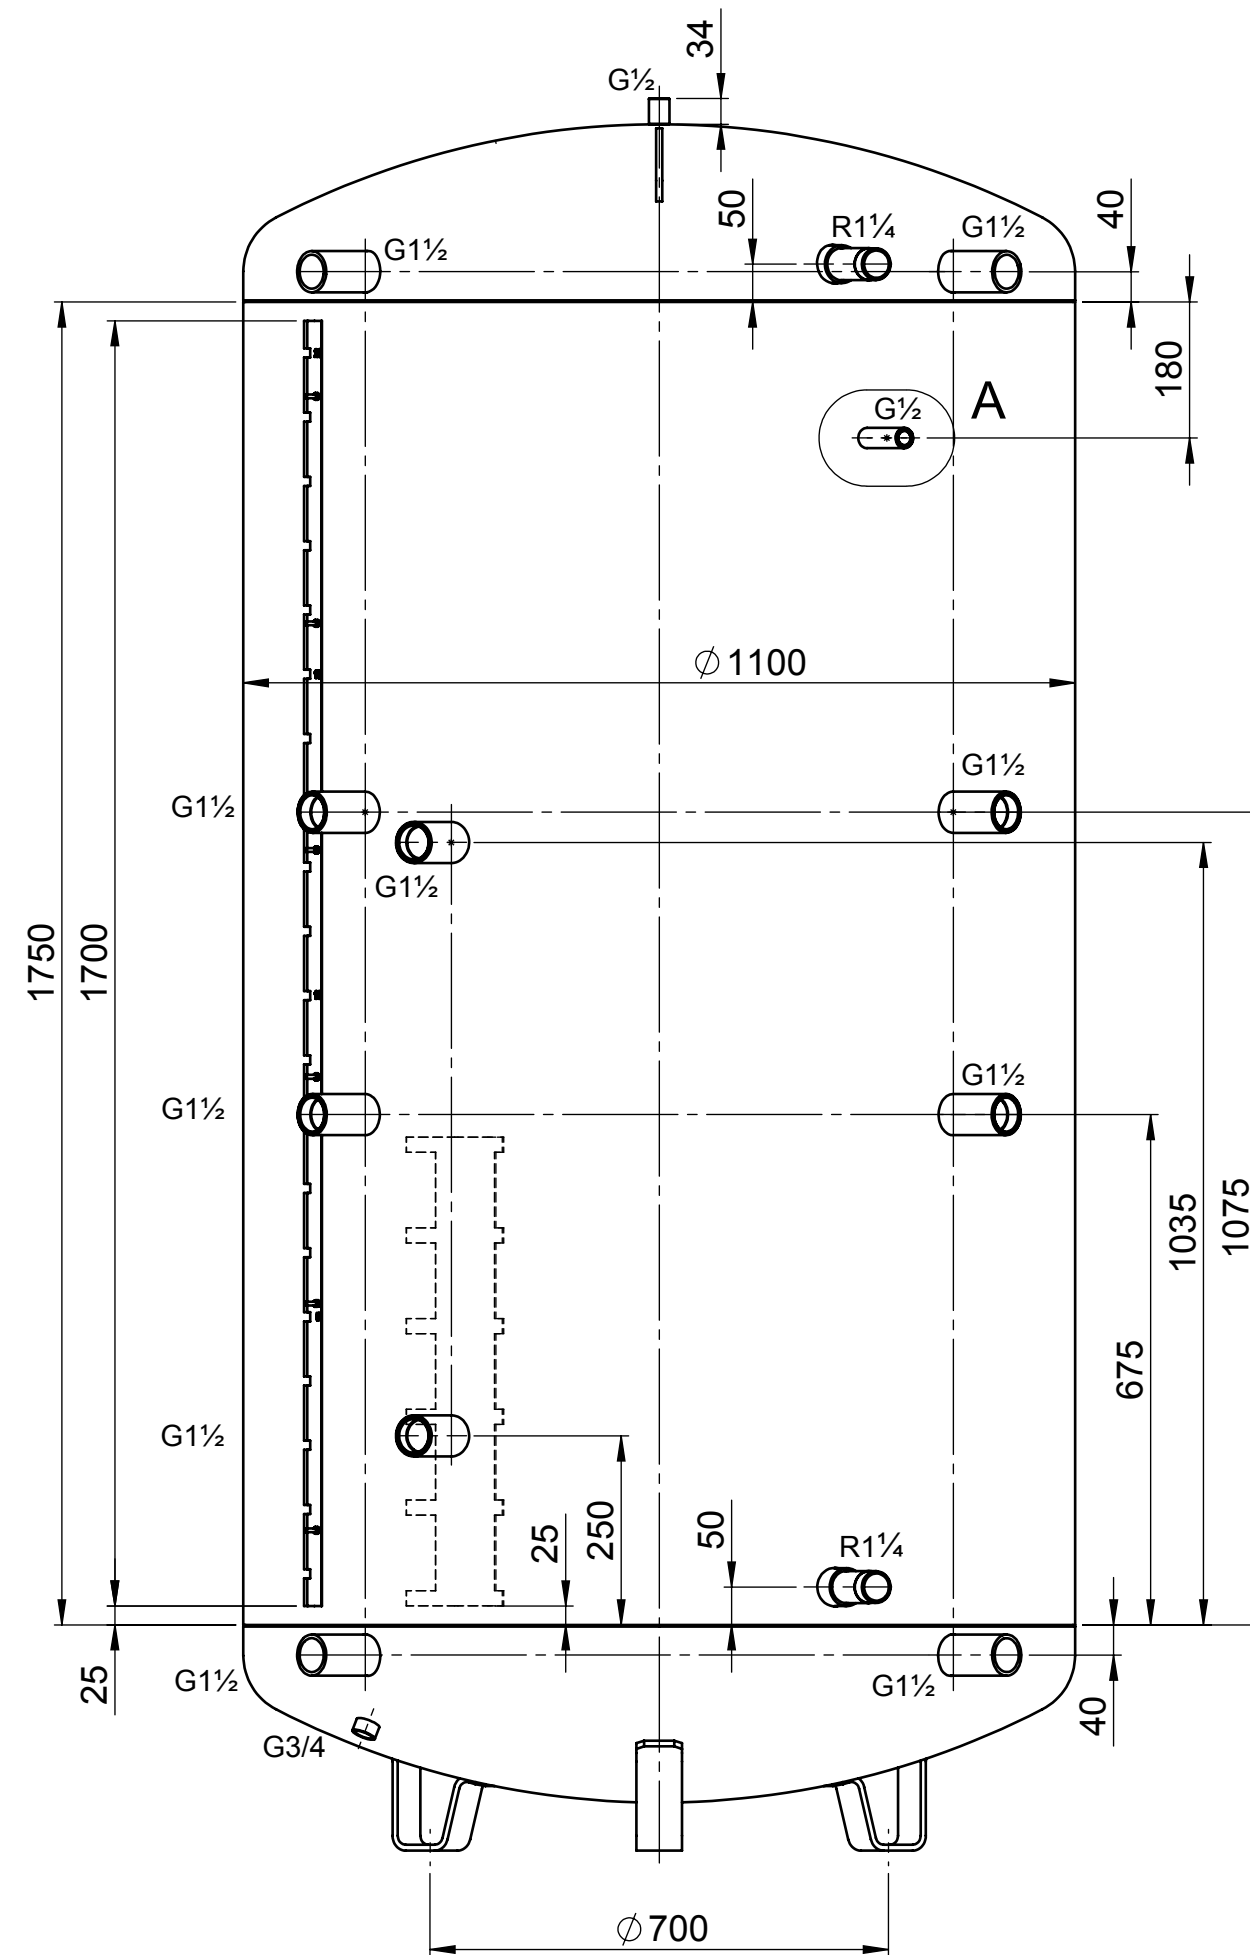


Typ	Istinhalt/l		Wellrohr - WT
	Wellrohr - WT	Speicher	Heizfläche/qm
CPSH2000	57	1883	10,5

Nenninhalt: 2000 l
Einsatzbedingungen:
Wellrohr-WT: zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Speicher: zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Oberflächenschutz:
Behälterinnenfläche: roh
Behälteraußenfläche: Rostschutzgrundierung
Prüfüberdruck (Rohzustand): Speicher: 3,9 bar
Prüfmedium: Wasser 10-50 °C
Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1
Außengewinde nach DIN ISO 7/T.1 (R) bzw. DIN ISO 228/T.1 (G)
Werksabnahme

A-A

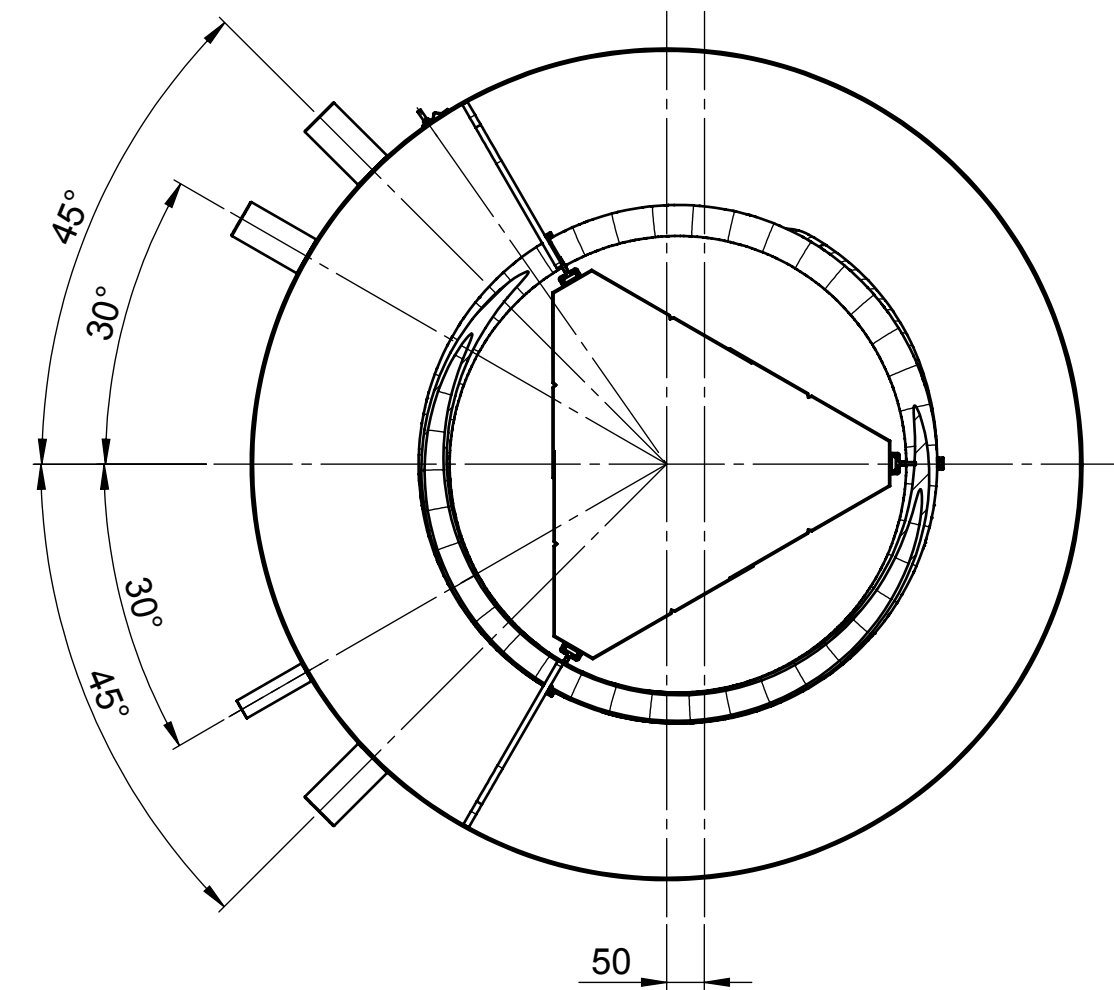

B-B

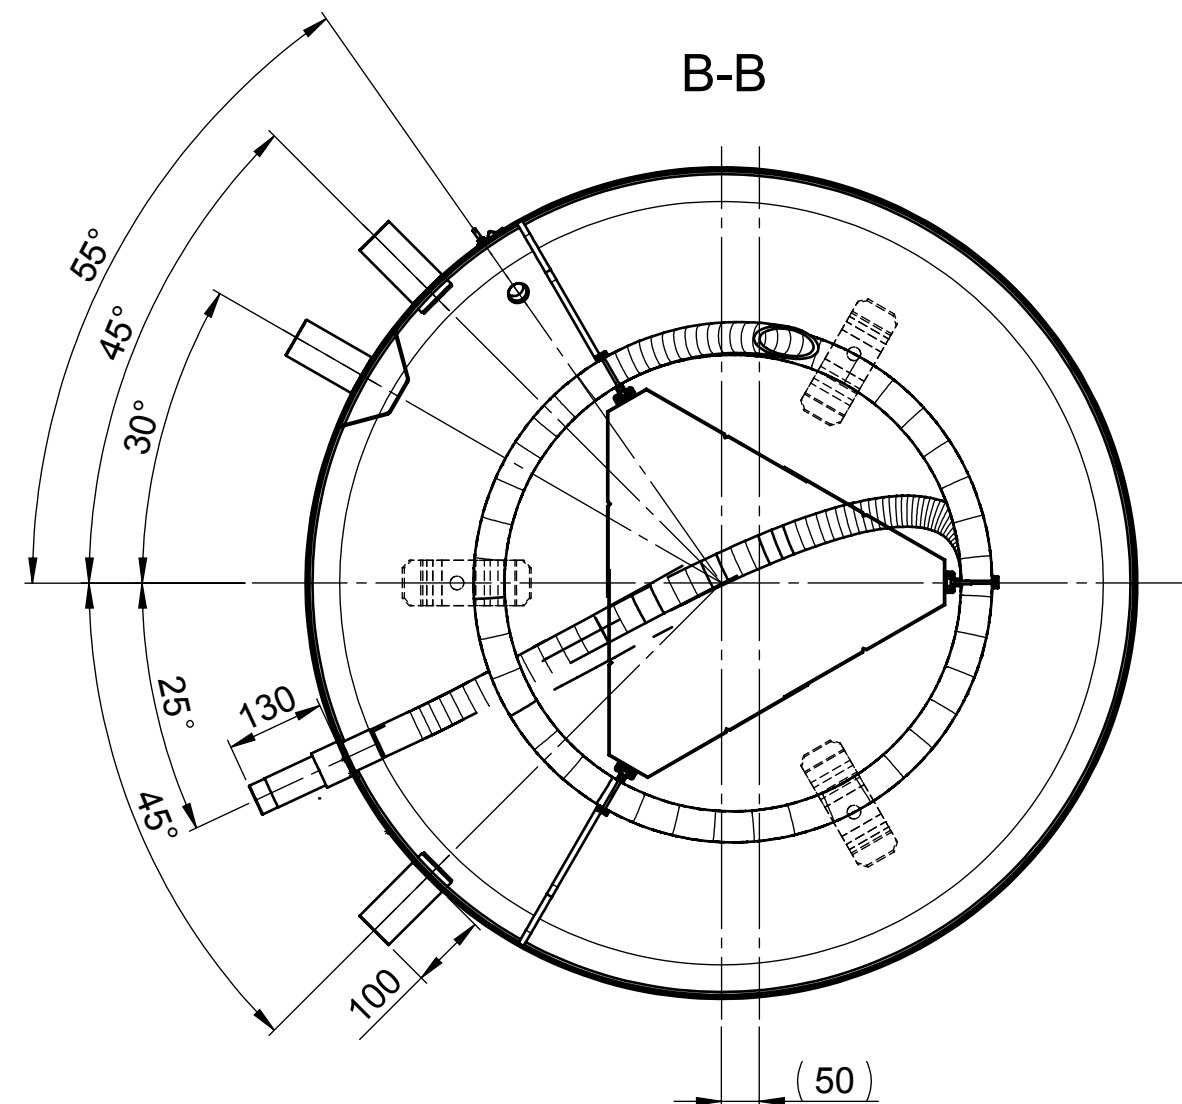

				Halbzeug/Werkstoff Typenbezeichnung - Kunde: CPSH2000	Nichtangegebene Grenzabw. DIN 28005/ DIN EN ISO 13920 c	Blattfor. A2	
d	1036	26.06.2014	Eb.				
c	652	28.09.12	Ebeling	Benennung COSMO Pufferspeicher HYGPS-2000/ø1100	Maßstab 1:10	Blatt Anz..Nr.	
b	623	08.08.12	Ebeling				
a	622	06.08.2012	Ebeling		Masse ca. 269 kg	2	2
AZ Mitteilung		Datum	Name				
	Datum	Name		Dokumenten-Nr. BSP.HYG.11.200.110.COS	Version:		
Bearb.	11.05.2012	Ebeling					
Gepr.	11.05.2012	Kießwetter					
Technol				Ers.für	Status:		
Stand.							

