

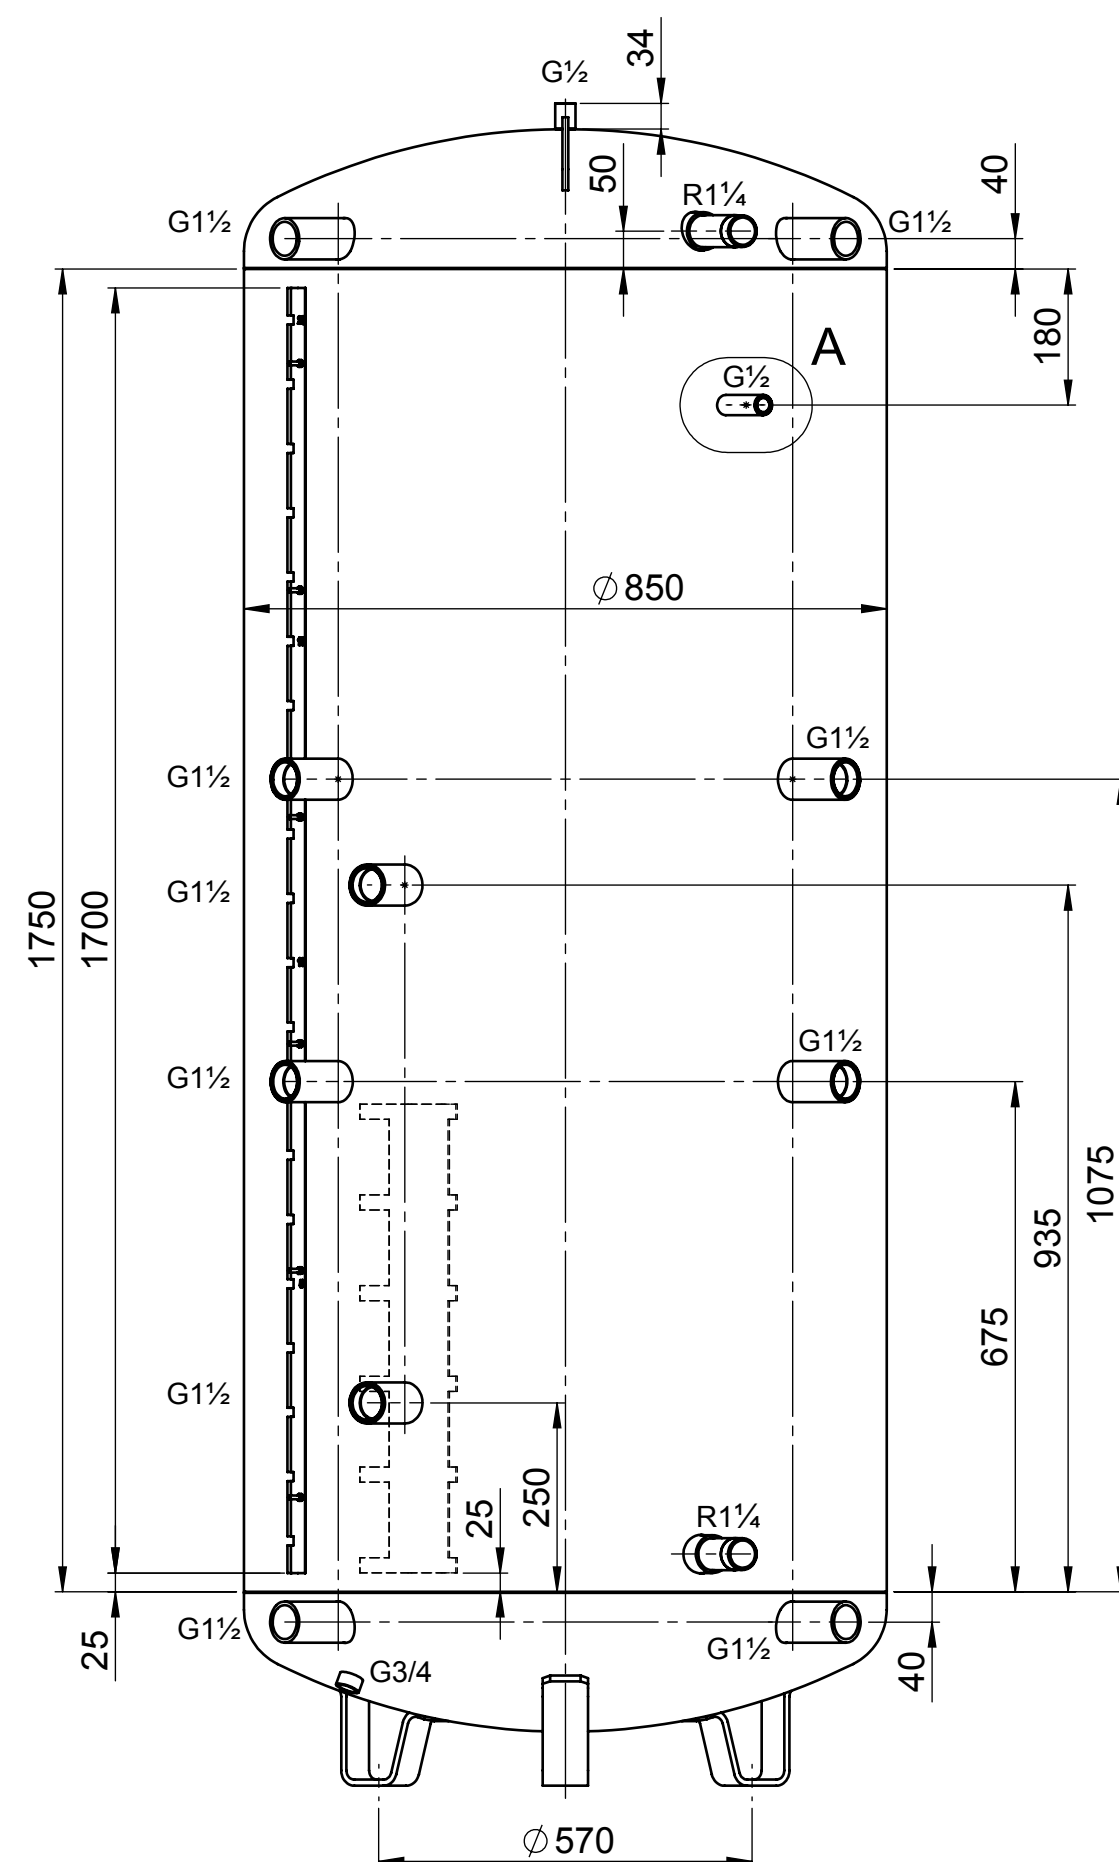


Darstellung Wellrohr - WT

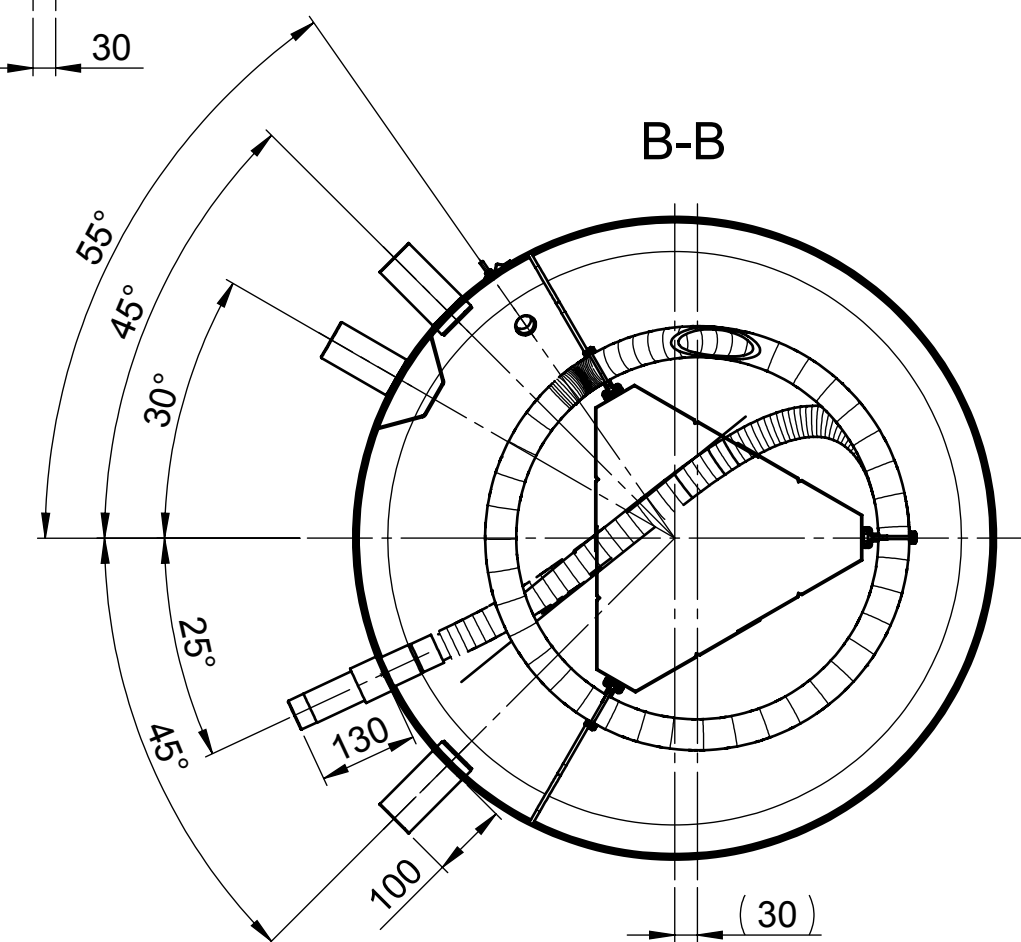

Typ	Istinhalt		Wellrohr - WT
	Wellrohr - WT	Speicher	Heizfläche/qm
CPSH1200	40	1100	7,4

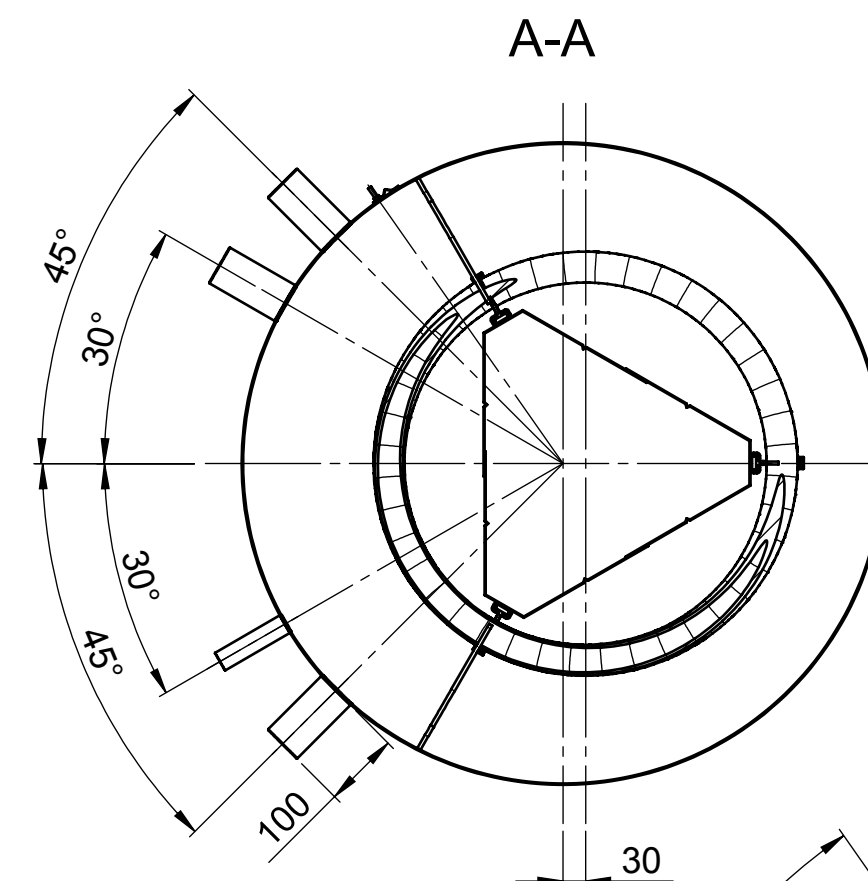

Nenninhalt: 1200 l
Einsatzbedingungen:
Wellrohr-WT: zul. Betriebsüberdruck: 6 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Speicher: zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
zul. Betriebstemp.: 95 °C
Oberflächenschutz:
Behälterinnenfläche: roh
Behälteraußenfläche: Rostschutzgrundierung
Prüfüberdruck (Rohzustand): Speicher: 3,9 bar
Prüfmedium: Wasser 10-50 °C
Innengewinde nach DIN ISO 228/T.1
Außengewinde nach DIN ISO 7/T.1 (R) bzw. DIN ISO 228/T.1 (G)
Werksabnahme

				Halbzug/Werkstoff Typenbezeichnung - Kunde: CPSH1200	Nichtangegebene Grenzabw. DIN 28005/ DIN EN ISO 13920 c	Blattf. A2
d	1036	26.06.2014	Eb.			
c	652	28.09.12	Eb.			
b	623	08.08.12	Eb.			
a	546	14.05.12	Eb.			
AZ Mitteilung Datum Name				Benennung COSMO Pufferspeicher HYGPS-1200/ø850	Maßstab 1:10	Blatt Anz..Nr.
		Datum	Name		Dokumenten-Nr. Version: BSP.HYG.11.120.085.COS	
Bearb.	18.04.2012	Ebeling				
Gepr.	18.04.2012	Kießwetter				
Technol						
Stand				Ers.für	Status:	