

# EHS Mono R290




## Außengerät Mindestabstände

Als Faustregel gilt: Abstand zu...

- Fenstern
- Türen
- Lüftungsöffnungen
- Lichtschächten
- Kellerzugängen
- Flachdachfenstern

... von der Aufstellungsfläche der Wärmepumpe auf dem Boden mindestens **1 Meter** und an der Oberkante der Wärmepumpe einen **1/2 Meter**.

Der Schutzbereich um die Wärmepumpe darf sich nicht auf Parkplätze, Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

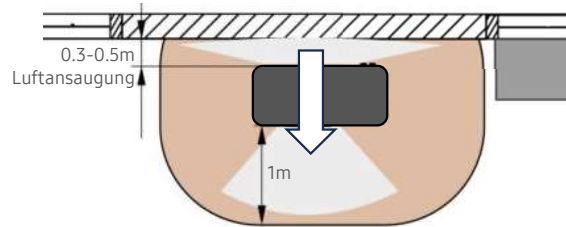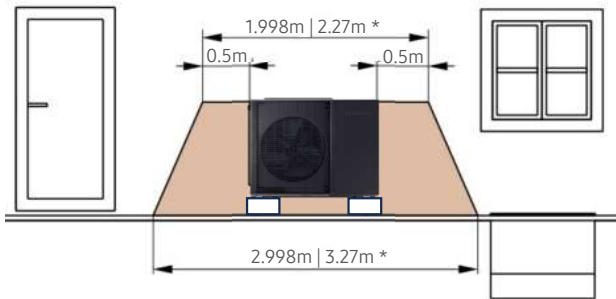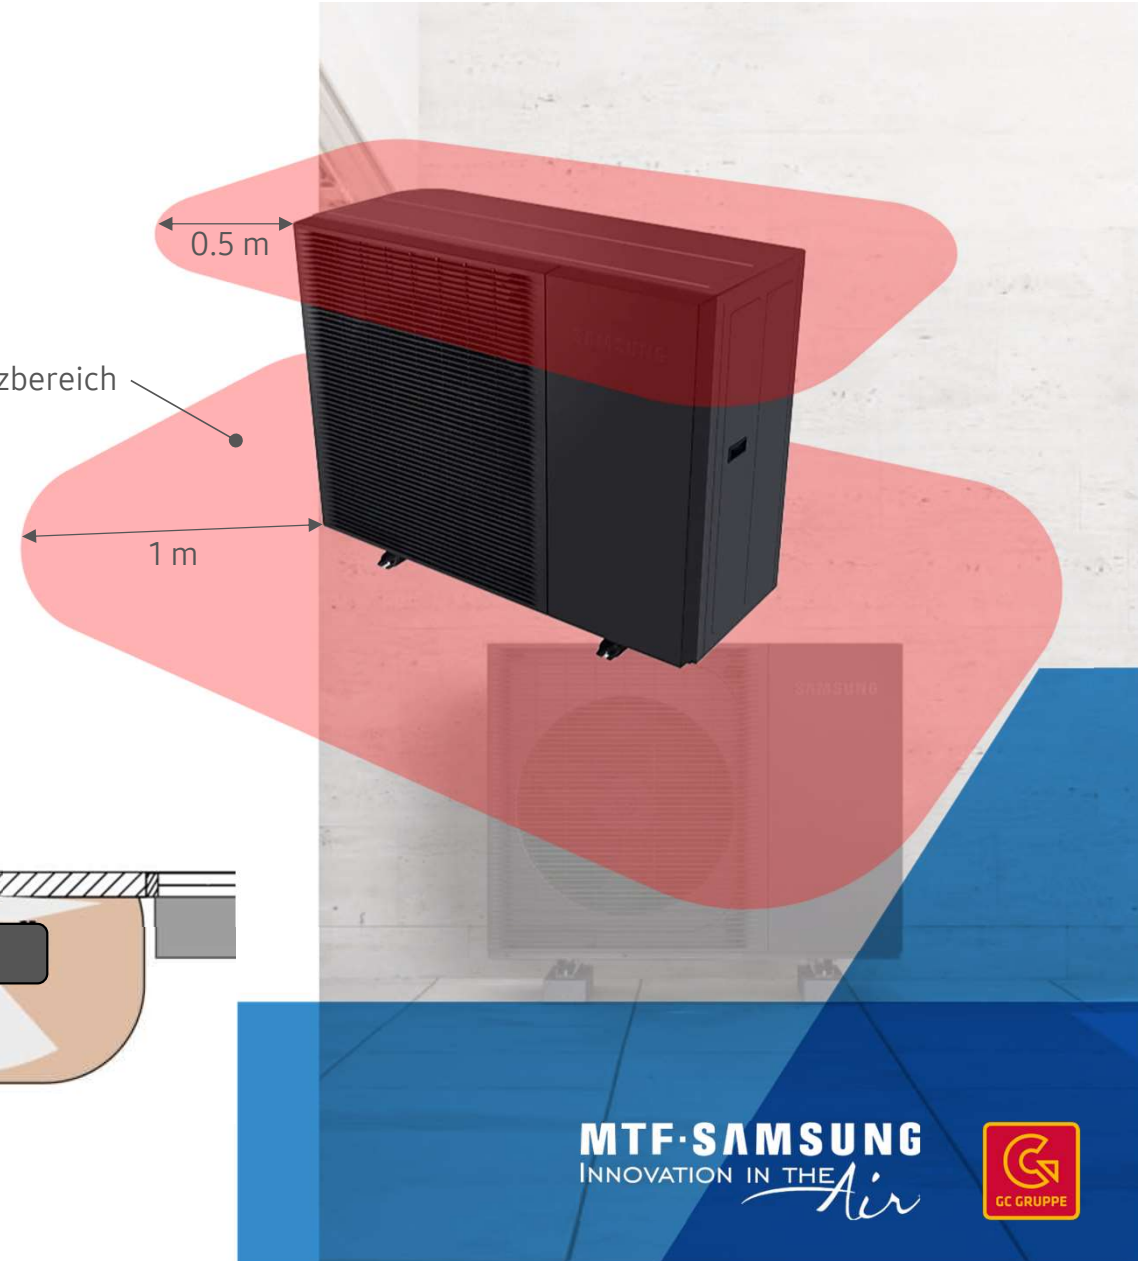

\*) Breite Außeneinheit: 998mm Mono R290 5+8 | 1270mm Mono R290 12+16